



**ИНТЕХ**

научное производственное предприятие

**Кабели силовые ИнСил®  
с экструдированной изоляцией  
для опасных производственных  
объектов на номинальное  
напряжение 6-35 кВ**

[www.ecabel.com](http://www.ecabel.com)

### Кабель ИнСил

**Кабели силовые ИнСил® с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное напряжение 6-35 кВ**  
ТУ 3530-006-92800518-2015

ООО НПП «ИНТЕХ» - разработчик и производитель инновационной кабельно-проводниковой продукции для нужд нефтяной, химической и газовой промышленности.

В 2015 г. ученые и инженеры научного производственного предприятия «ИНТЕХ», представили свою новейшую разработку: **Кабели силовые ИнСил® с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов, выпускаемые по ТУ 3530-006-92800518-2015.**

**Кабели ИнСил® разработаны с учетом всех обязательных требований, предъявляемых на опасных производственных объектах (ОПО) и во взрывоопасных зонах.**

**Кабели ИнСил®**, выпускаемые по **ТУ 3530-006-92800518-2015**, предназначены для **передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках** на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц

**Кабели ИнСил®** разработаны с учетом всех обязательных требований, предъявляемых на опасных производственных объектах (ОПО) и во взрывоопасных зонах. Они предназначены для прокладки кабельных линий в помещениях, кабельных сооружениях, на открытом воздухе, в земле, в том числе на опасных производственных объектах и во взрывоопасных зонах классов П-I; П-II; П-IIa; П-III; 0; 1; 2; 20; 21; 22; В-I; В-Ia; В-Ir; В-Ib; В-II; В-IIa (ГОСТ 30852.13-2002; ГОСТ ИЕС 60079-14-2013 и ПУЭ), а также на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, в береговых и плавучих сооружениях, для прокладки внутри помещений и на открытой палубе.


Кабели соответствуют требованиям соответствующих **требованиям ИЕС 60502-2:2005 и ГОСТ Р 55025-2012.**


**Срок службы – не менее 30 лет**

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения точной информации, пожалуйста, обратитесь к разработчикам – ООО «НПП «ИНТЕХ».

- Температурный диапазон эксплуатации в стандартном исполнении расширен от -50°C до +80 °C
- Холодостойкие кабели рассчитаны на эксплуатацию при температуре -60 °C и выпускаются не только в исполнении нг(A)-ХЛ, но и в исполнениях нг(A)-LS-ХЛ; нг(A)-HF-ХЛ;
- прокладка их возможна при температуре до минус -35 °C
- Увеличена допустимая температура нагрева жил
- Введена стойкость к воздействию к УФ-излучения, морской воды, смазочных масел, бензина и дизельного топлива
- Специальные требования по ТУ 3530-006-92800518-2015 исключают отклонение фактического сечения токопроводящих жил от номинального значения. Жилы полностью соответствуют ГОСТ 22483-2012.

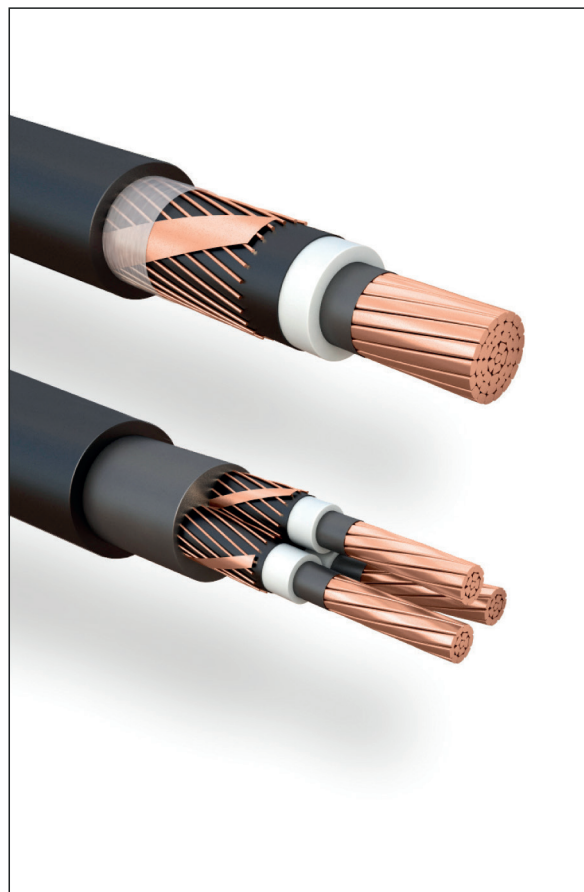

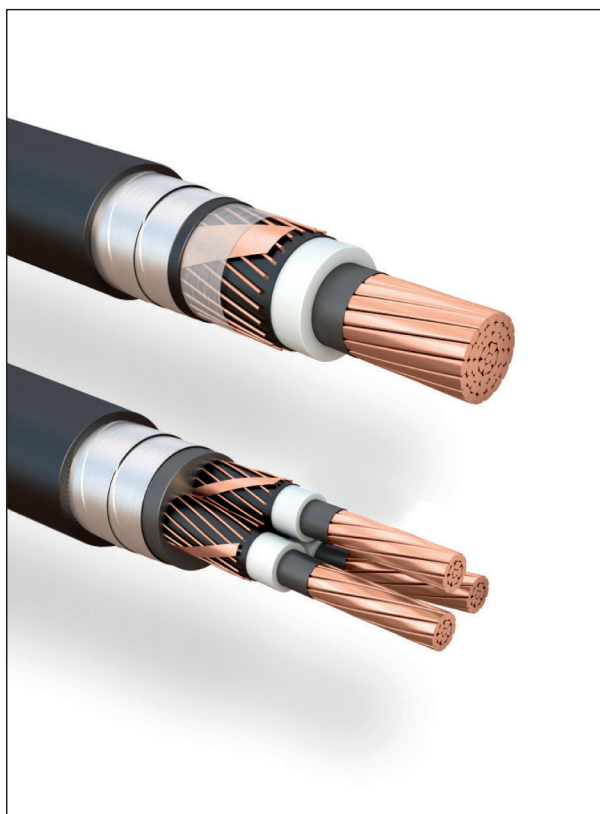

**Кабели с экраном, с броней  
из стальных оцинкованных проволок**

с алюминиевыми жилами	с медными жилами
ИнСил-АВЭКВ	ИнСил-ВЭКВ
ИнСил-АРэпЭКВ	ИнСил-РэпЭКВ
ИнСил-АПвЭКВ	ИнСил-ПвЭКВ
ИнСил-АРэпЭКП	ИнСил-РэпЭКП
ИнСил-АПвЭКП	ИнСил-ПвЭКП
ИнСил-АРэпЭКРх	ИнСил-РэпЭКРх
ИнСил-АПвЭКРх	ИнСил-ПвЭКРх


**Материалы изоляции, наружной оболочки  
или защитного шланга:**

- В** – поливинилхлоридный пластикат
- П** – полимерная композиция, не содержащая галогенов
- Пв** – сшитый полиэтилен
- Рх** – полихлоропреновая резина
- Рэп** – этиленпропиленовая резина

**Номенклатура кабелей ИнСил®  
по ТУ 3500-002-92800518-2013**



Кабели с экраном, без брони	
с алюминиевыми жилами	с медными жилами
ИнСил-АВВЭ	ИнСил-ВВЭ
ИнСил-АРэпВЭ	ИнСил-РэпВЭ
ИнСил-АПвВЭ	ИнСил-ПвВЭ
ИнСил-АПвПуЭ	ЭИнСил-ПвПуЭ
ИнСил-АРэпПЭ	ИнСил-РэпПЭ
ИнСил-АПвПЭ	ИнСил-ПвПЭ
ИнСил-АРэпРхЭ	ИнСил-РэпРхЭ
ИнСил-АПвРхЭ	ИнСил-ПвРхЭ

Кабели с экраном, с броней из стальных оцинкованных лент	
с алюминиевыми жилами	с медными жилами
ИнСил-АВЭБВ	ИнСил-ВЭБВ
ИнСил-АРэпЭБВ	ИнСил-РэпЭБВ
ИнСил-АПвЭБВ	ИнСил-ПвЭБВ
ИнСил-АРэпЭБП	ИнСил-РэпЭБП
ИнСил-АПвЭБП	ИнСил-ПвЭБП
ИнСил-АРэпЭБРх	ИнСил-РэпЭБРх
ИнСил-АПвЭБРх	ИнСил-ПвЭБРх

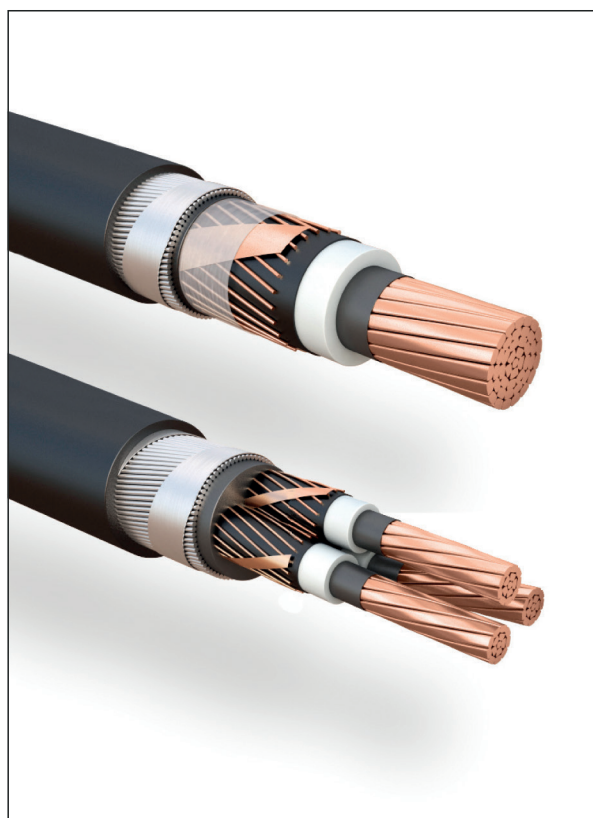

**Кабели ИнСил® сертифицированы:**

- В системе ГОСТ Р
- На соответствие требованиям пожарной безопасности в соответствии с федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- В системе СДС ГАЗПРОМСЕРТ

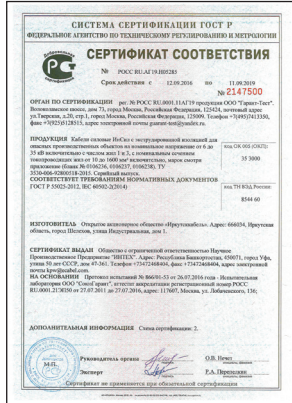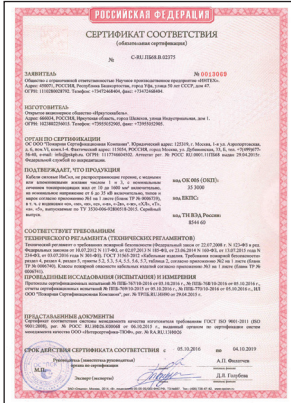

**кабель ИнСил®**

Товарный знак кабель ИнСил зарегистрирован под № 560982  
 28 декабря 2015 года в федеральной службе по интеллектуальной  
 собственности.  
 Получен патент на полезную модель

Поставка кабелей возможна только организациями, имеющими официальное разрешение  
 правообладателя товарного знака «кабель ИнСил» - ООО НПП «ИНТЕХ».

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.  
 Для получения точной информации, пожалуйста, обратитесь к разработчикам - ООО НПП «ИНТЕХ».

**ООО НПП «ИНТЕХ»**  
 Тел.: +7 (495) 215-11-27  
 Email: info@nppinteh.com  
 www.ecabel.com

